


Plokštelių šilumokaičių su tarpikliu vėsinimo izoliacija

Instrukcijų vadovas

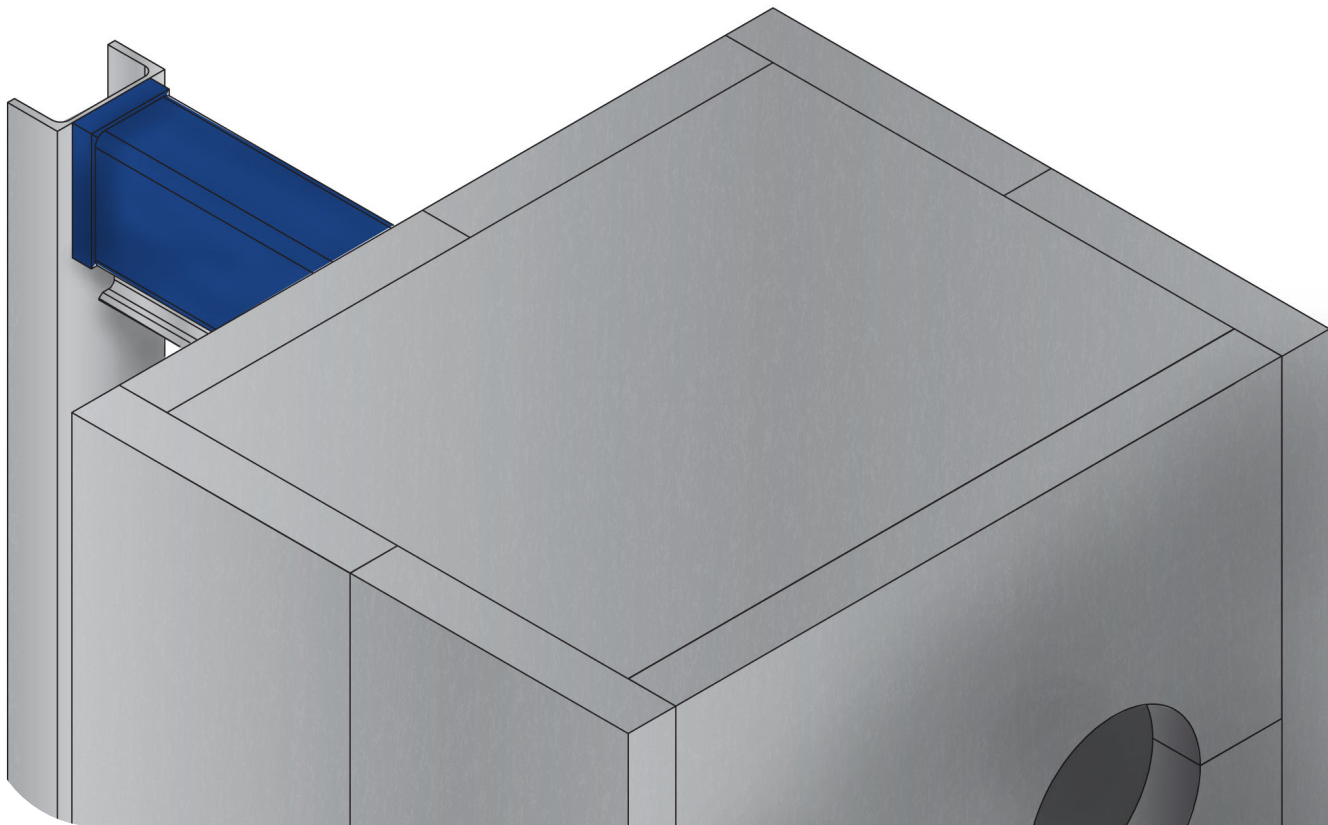

Lit. Kodas

200002797-7-LT

Instrukcijų vadovas

Išspausdino

Alfa Laval Technologies AB

Box 74

SE-226 55

226 55 Lund, Švedija

Telefonų komutatorius: +46 46 36 65 00

info@alfalaval.com

Originali instrukcija yra anglų k.

© Alfa Laval 2024-05

This document and its contents are subject to copyrights and other intellectual property rights owned by Alfa Laval AB (publ) or any of its affiliates (jointly "Alfa Laval"). No part of this document may be copied, re-produced or transmitted in any form or by any means, or for any purpose, without Alfa Laval's prior express written permission. Information and services provided in this document are made as a benefit and service to the user, and no representations or warranties are made about the accuracy or suitability of this information and these services for any purpose. All rights are reserved.



English

Use the QR code, or visit www.alfalaval.com/gphe-manuals, to download a local language version of the manual.

العربية

استخدم رمز الاستجابة السريعة أو قم بزيارة www.alfalaval.com/gphe-manuals لتنزيل إصدار اللغة المحلية للدليل ،

български

Използвайте QR кода или посетете следния адрес www.alfalaval.com/gphe-manuals, за да свалите версия на ръководството за употреба на Вашия език.

Český

Použijte kód QR nebo navštivte www.alfalaval.com/gphe-manuals a stáhněte si místní jazykovou verzi tohoto návodu.

Dansk

Brug QR-koden, eller følg www.alfalaval.com/gphe-manuals for at downloade en lokal sprogversion af manualen.

Deutsch

Verwenden Sie den QR-Code oder besuchen Sie www.alfalaval.com/gphe-manuals, um die lokale Sprachversion des Handbuchs herunterzuladen.

ελληνικά

Χρησιμοποιήστε τον κωδικό QR ή επισκεφτείτε τη σελίδα www.alfalaval.com/gphe-manuals, για να κατεβάσετε μια έκδοση του εγχειριδίου στην τοπική σας γλώσσα.

Español

Utilice el código QR o visite www.alfalaval.com/gphe-manuals para descargar una versión del manual en el idioma local.

Eesti

Kasutusjuhendi kohaliku keeleversiooni allalaadimiseks kasutage QR-koodi või külastage aadressi www.alfalaval.com/gphe-manuals.

Suomi

Käytä QR-koodia tai avaa osoite www.alfalaval.com/gphe-manuals, niin voit ladata käyttöohjeen paikallisella kielellä.

Français

Utilisez le QR-code ou rendez-vous sur le site www.alfalaval.com/gphe-manuals, pour télécharger une version du manuel dans la langue locale.

Hrvatski

Upotrijebite QR kod ili posjetite www.alfalaval.com/gphe-manuals ako želite preuzeti verziju priručnika na lokalnom jeziku.

Magyar

Használja a QR-kódot, vagy látogasson el a www.alfalaval.com/gphe-manuals webhelyre a kézikönyv helyi nyelvű változatának letöltéséhez.

Italiano

Utilizzate il codice QR o visitate il sito www.alfalaval.com/gphe-manuals per scaricare una versione del manuale nella lingua locale.

日本語

コード、または www.alfalaval.com/gphe-manuals、現地語版のマニュアルをダウンロードすることができます。

한국어

코드를 사용하거나 www.alfalaval.com/gphe-manuals 에서 사용 설명서의 해당 언어 버전을 다운로드 하십시오.

Lietuvos

Naudokite greitojo atsako (QR) kodą arba apsilankykite www.alfalaval.com/gphe-manuals , kad atsisiųstumėte vadovo vietos kalbos versiją.

Latvijas

Lai lejupielādētu rokasgrāmatas versiju vietējā valodā, izmantojiet QR kodu vai apmeklējiet www.alfalaval.com/gphe-manuals.

Nederlands

Gebruik de QR-code, of bezoek www.alfalaval.com/gphe-manuals om een handleiding in een andere taal te downloaden.

Norsk

Bruk QR-koden, eller gå til www.alfalaval.com/gphe-manuals for å laste ned en versjon av håndboken på et lokalt språk.

Polski

Aby pobrać instrukcję w innej wersji językowej, zeskanuj kod QR lub otwórz stronę www.alfalaval.com/gphe-manuals.

Português

Utilize o código QR ou visite www.alfalaval.com/gphe-manuals para descarregar uma versão do manual na língua local.

Português do Brasil

Use o QR ou visite www.alfalaval.com/gphe-manuals para baixar uma versão do manual no idioma local.

Românesc

Utilizați codul QR sau vizitați www.alfalaval.com/gphe-manuals, pentru a putea descărca o versiune a manualului în limba dumneavoastră.

Русский

Чтобы загрузить руководство на другом языке, воспользуйтесь QR-кодом или перейдите по ссылке www.alfalaval.com/gphe-manuals.

Slovenski

Če želite prenesti lokalno jezikovno različico priročnika, uporabite kodo QR ali obiščite spletno stran www.alfalaval.com/gphe-manuals.

Slovenský

Použite QR kód alebo navštívte stránku www.alfalaval.com/gphe-manuals a stiahnite si verziu príručky v miestnom jazyku.

Svenska

Använd QR-koden eller besök www.alfalaval.com/gphe-manuals för att hämta en lokal språkversion av bruksanvisningen.

Türkçe

Kılavuzun yerel dildeki versiyonunu indirmek için QR kodunu kullanın veya www.alfalaval.com/gphe-manuals adresini ziyaret edin.

中国

请使用二维码或访问 www.alfalaval.com/gphe-manuals，以下载本地语言版本的手册。

Turinys

1	Įvadas.....	7
2	Aprašas.....	9
3	Apribojimai.....	11
4	Techniniai duomenys.....	13
5	Matmenys.....	15
6	Matavimas.....	17
7	Montavimas.....	25
7.1	Vidutinio dydžio blokų izoliacija.....	25
7.1.1	Montavimas.....	25
7.2	Didelių blokų izoliacija.....	28
7.2.1	Montavimas.....	28

Šis puslapis tyčia paliktas tuščias.

1 Įvadas

Šiame dokumente aprašyta plokštelių šilumokaičių su tarpikliu vėsinimo izoliacija.

Vėsinimo izoliacijos konstrukcija yra dviejų dydžių: vidutinė ir didelė. Toliau lentelėje eilės tvarka išdėstyti GPHE modeliai.

Izoliacijos dydis	Gaminio pavadinimas (AQ modelis)
Vidutinė	T6 (AQ2T)
	TL6 (AQ2L)
	M6 (AQ2T)
Didelė	T10 (AQ4T)
	TL10 (AQ4L)
	M10 (AQ4)
	T15 (AQ6T)
	TL15 (AQ6L)
	T20 (AQ8)
	TK20
	T21 (AQ8T)
	T25 (AQ10T)

Šis puslapis tyčia paliktas tuščias.

2 Aprašas

Izoliavimo skydų konstrukcija leidžia juos paprastai sumontuoti ir išmontuoti. Vidutinio dydžio ir dideli skydai yra su sujungimo skląščiais, o maži skydai – su varžtais.

Izoliacija taip pat pateikiama su vandens surinkimo padėklų su drenažu, skirtu surinkti kondensatą iš šilumokaičio. Vandens surinkimo padėklas padedamas po šilumokaičiu.

Šis puslapis tyčia paliktas tuščias.

3 Apribojimai

Vėsinimo izoliacijos apribojimai:

- Izoliaciją galima naudoti tik tam tikrame temperatūros intervale. Daugiau informacijos žr. skyriuje *Techniniai duomenys*.
- Izoliacija gali būti siūloma ne visiems plokštelių šilumokaičių modeliams slėgio plokšte su angomis.
- Izoliacijos negalima naudoti kartu su prijungimo žiedais.
- Izoliacijos ir apsauginio lakšto derinio nėra.
- Pasirinkus ilgesnius suveržimo varžtus, standartinė izoliacija netinka.
- Siūloma izoliacija tik iki T25 dydžio.
- Izoliacija neapsaugo nuo difuzijos.
- Izoliacija skirta naudoti tik patalpose.
- Izoliacijos negalima naudoti kartu su U posūkio atskirtuvu.


Šis puslapis tyčia paliktas tuščias.

4 Techniniai duomenys

	Izoliacija	Vandens surinkimo padėklas
Dangos medžiaga	Išorinio sluoksnio aliuminio lakštas	Karštojo cinkavimo plokštė
Izoliacijos medžiaga	Poliuretanas	Poliuretanas
Vidinio sluoksnio medžiaga	Aliuminio folija	Karštojo cinkavimo plokštė
Bendras izoliacijos storis	60 mm (2,36 col.)	60 mm (2,36 col.)
Skydo tvirtinimas	Sujungimo sklėsčiai	
Temperatūrų intervalas	nuo -50 °C iki 80 °C (nuo -58 °F iki 176 °F)	nuo -50 °C iki 80 °C (nuo -58 °F iki 176 °F)

Šis puslapis tyčia paliktas tuščias.

5 Matmenys

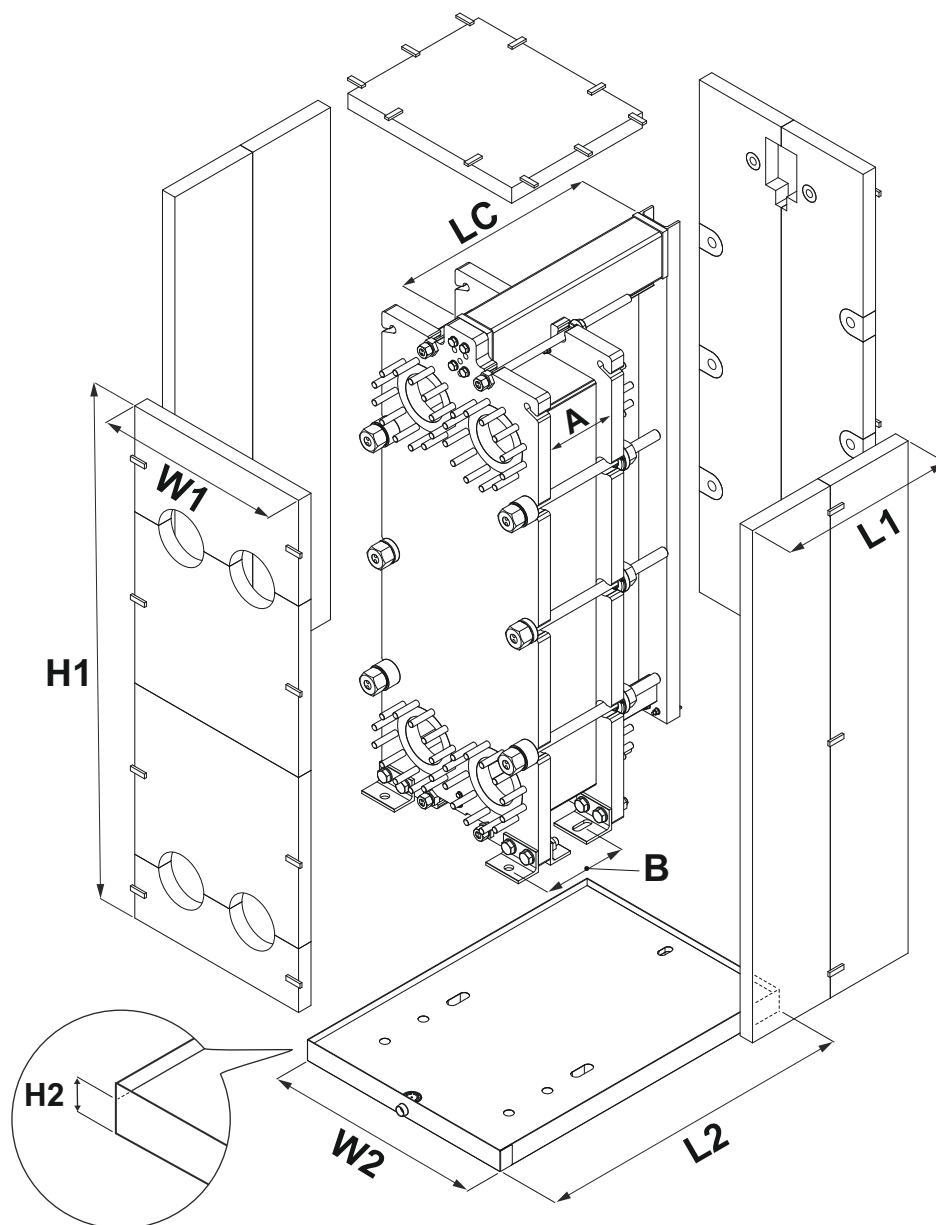

A = plokštelių bloko ilgis

B = užimamos vietos ilgis

LC = nešančiosios sijos ilgis

H1 = izoliacijos aukštis

H2 = vandens surinkimo padėklo aukštis

L1 = izoliacijos ilgis

L2 = vandens surinkimo padėklo ilgis

W1 = izoliacijos plotis

W2 = vandens surinkimo padėklo plotis

Šis puslapis tyčia paliktas tuščias.

6 Matavimas

Toliau lentelėje pateikti maksimalūs matmenys ir matavimai mm (**coliais**).

Jei norite žinoti tikslus matavimus, naudokite pardavimo konfigūravimo įrankį.

Toliau pavaizduoti tik GPHE modeliai vėsinimo izoliacija.

! PASTABA

Toliau lentelėje pateikti standartinio plokštelinio šilumokaičio su standartinė nešančiąja sija, anga tik rėmo plokštėje ir standartinėmis jungtimis duomenys. Dėl nestandartinių plokštelinių šilumokaičių kreipkitės į „Alfa Laval“ atstovą.

Gaminys (AQ modelis)	Rėmas	Tipas	Izoliavimo skydai				Vandens surinkimo padėklas		
			L1 Slėgio plokštė be angų	L1 Slėgio plokštė su angomis	W1	H1	L2	W2	H2
T6 (AQ2T)	FD	PED/ALS	A + 320 (A + 12,59)	A + 320 (A + 12,59)	470 (18,50)	990 (38,97)	LC + 277 (LC + 10,91)	450 (17,71)	62 (2,44)
		ASME	A + 260 (A + 10,23)	A + 260 (A + 10,23)	470 (18,50)	990 (38,97)	LC + 277 (LC + 10,91)	450 (17,71)	62 (2,44)
	FG	PED/ALS	A + 320 (A + 12,59)	A + 320 (A + 12,59)	460 (18,11)	955 (37,59)	LC + 277 (LC + 10,91)	450 (17,71)	62 (2,44)
		ASME	A + 260 (A + 10,23)	A + 260 (A + 10,23)	460 (18,11)	955 (37,59)	LC + 277 (LC + 10,91)	450 (17,71)	62 (2,44)
	FM	PED/ALS	A + 320 (A + 12,59)	A + 320 (A + 12,59)	460 (18,11)	955 (37,59)	LC + 277 (LC + 10,91)	450 (17,71)	62 (2,44)
	TL6 (AQ2L)	FD	ALS	A + 340 (A + 13,38)	A + 340 (A + 13,38)	480 (18,89)	1 324 (52,12)	B + 209 (B + 8,22)	510 (20,07)
PED			A + 340 (A + 13,38)	A + 340 (A + 13,38)	480 (18,89)	1 324 (52,12)	B + 209 (B + 8,22)	530 (20,86)	62 (2,44)
ASME			A + 370 (A + 14,56)	A + 370 (A + 14,56)	460 (18,11)	1 368 (53,85)	B + 209 (B + 8,22)	510 (20,07)	62 (2,44)
FG		PED/ALS	A + 340 (A + 13,38)	A + 340 (A + 13,38)	480 (18,89)	1 324 (52,12)	B + 209 (B + 8,22)	510 (20,07)	62 (2,44)
		ASME	A + 370 (A + 14,56)	A + 310 (A + 12,20)	460 (18,11)	1 359 (53,50)	B + 209 (B + 8,22)	500 (19,68)	62 (2,44)
FM		PED/ALS	A + 340 (A + 13,38)	A + 370 (A + 14,56)	480 (18,89)	1 324 (52,12)	B + 209 (B + 8,22)	500 (19,68)	62 (2,44)

Gaminys (AQ modelis)	Rėmas	Tipas	Izoliavimo skydai				Vandens surinkimo padėklas		
			L1 Slėgio plokštė be angų	L1 Slėgio plokštė su angomis	W1	H1	L2	W2	H2
M6 (AQ2)	FM	PED/ALS/ASME	A + 260 (A + 10,23)	A + 260 (A + 10,23)	460 (18,11)	980 (38,58)	B + 166 (B + 6,53)	480 (18,89)	62 (2,44)
	FG	PED/ALS	A + 320 (A + 12,59)	A + 350 (A + 13,77)	460 (18,11)	980 (38,58)	B + 166 (B + 6,53)	480 (18,89)	62 (2,44)
	FG	ASME	A + 260 (A + 10,23)	A + 260 (A + 10,23)	460 (18,11)	980 (38,58)	B + 166 (B + 6,53)	480 (18,89)	62 (2,44)
T10 (AQ4T)	FD/FG/FG	PED/ALS/ASME	A + 370 (A + 14,56)	A + 330 (A + 12,99)	600 (23,62)	1 114 (43,85)	B + 330 (B + 7,87)	590 (23,22)	62 (2,44)
TL10 (AQ4L)	FM	PED/ALS/ASME	A + 380 (A + 14,96)	A + 380 (A + 14,96)	656 (25,82)	1 375 (54,13)	A + 740 (A + 29,13)	700 (27,55)	62 (2,44)
	FG	PED/ALS/ASME	A + 390 (A + 15,35)	A + 390 (A + 15,35)	656 (25,82)	(1375 su standartine nešančiaja sija) (1415 su sutvirtinta nešančiaja sija)	A + 740 (A + 29,13)	700 (27,55)	62 (2,44)
	FD	PED/ALS/ASME	A + 410 (A + 16,14)	A + 410 (A + 16,14)	656 (25,82)	(1375 su standartine nešančiaja sija) (1415 su sutvirtinta nešančiaja sija)	A + 740 (A + 29,13)	700 (27,55)	62 (2,44)

Gaminys (AQ modelis)	Rėmas	Tipas	Izoliavimo skydai				Vandens surinkimo padėklas		
			L1 Slėgio plokštė be angų	L1 Slėgio plokštė su angomis	W1	H1	L2	W2	H2
M10 (AQ4)	FM	PED/ALS/ ASME	A + 330 (A + 12,99)	A + 370 (A + 14,56)	600 (23,62)	1 140 (44,88)	B + 280 (B + 11,02)	700 (27,55)	62 (2,44)
	FG	PED/ALS/ ASME	A + 330 (A + 12,99)	A + 370 (A + 14,56)	600 (23,62)	1 140 (44,88)	B + 280 (B + 11,02)	700 (27,55)	62 (2,44)
	FD	PED/ALS	A + 450 (A + 17,71)	A + 480 (A + 18,89)	600 (23,62)	1 000 (39,37)	B + 460 (B + 18,11)	700 (27,55)	62 (2,44)
	FD	ASME	A + 480 (A + 18,89)	A + 530 (A + 20,86)	600 (23,62)	1 140 (44,88)	B + 275 (B + 10,82)	700 (27,55)	62 (2,44)
T15 (AQ6T)	FD	ASME	A + 490 (A + 19,29)	A + 490 (A + 19,29)	798 (31,41)	1 929 (75,94)	LC + 367 (LC + 14,44)	830 (32,67)	62 (2,44)
	FG	ASME	A + 470 (A + 18,50)	A + 470 (A + 18,50)	798 (31,41)	1 914,5 (75,37)	LC + 357 (LC + 14,05)	830 (32,67)	62 (2,44)
		PED/ALS	A + 470 (A + 18,50)	A + 470 (A + 18,50)	798 (31,41)	1 929 (75,94)	LC + 357 (LC + 14,05)	830 (32,67)	62 (2,44)
	FM	PED/ALS/ Marine	A + 360 (A + 14,17)	A + 360 (A + 14,17)	740 (29,13)	1 889 (74,37)	LC + 350 (LC + 13,77)	790 (31,10)	62 (2,44)
	FS	ASME	A + 490 (A + 19,29)	A + 490 (A + 19,29)	818 (32,20)	1 929 (75,94)	LC + 387 (LC + 15,23)	850 (33,46)	62 (2,44)
		PED/ALS	A + 490 (A + 19,29)	A + 490 (A + 19,29)	798 (31,41)	1 929 (75,94)	LC + 377 (LC + 14,84)	830 (32,67)	62 (2,44)

Gaminys (AQ modelis)	Rėmas	Tipas	Izoliavimo skydai				Vandens surinkimo padėklas		
			L1 Slėgio plokštė be angų	L1 Slėgio plokštė su angomis	W1	H1	L2	W2	H2
TL15 (AQ6L)	FM	PED/ALS/ ASME	A + 350 (A + 13,77)	A + 350 (A + 13,77)	760 (29,92)	(2750 su standartine nešančiaja sija) (2811 su sutvirtinta nešančiaja sija)	L1 + 300 (L1 + 11,81)	800 (31,49)	62 (2,44)
	FG	PED/ALS/ ASME	A + 440 (A + 17,32)	A + 440 (A + 17,32)	820 (32,28)	(2750 su standartine nešančiaja sija) (2811 su sutvirtinta nešančiaja sija)	L1 + 300 (L1 + 11,81)	840 (33,07)	62 (2,44)
	FD	PED/ALS/ ASME	A + 470 (A + 18,50)	A + 470 (A + 18,50)	820 (32,28)	(2750 su standartine nešančiaja sija) (2811 su sutvirtinta nešančiaja sija)	L1 + 300 (L1 + 11,81)	840 (33,07)	62 (2,44)

Gaminys (AQ modelis)	Rėmas	Tipas	Izoliavimo skydai				Vandens surinkimo padėklas		
			L1 Slėgio plokštė be angų	L1 Slėgio plokštė su angomis	W1	H1	L2	W2	H2
T20 (AQ8)	FG	PED/ALS/ ASME	A + 480 (A + 18,89)	A + 480 (A + 18,89)	900 (35,43)	(2 225 su standartinė nešančiąja sija) (2 375 su suvirtinta nešančiąja sija)	A + 750 (A + 29,52)	950 (37,40)	62 (2,44)
	FD	ASME	A + 530 (A + 20,86)	A + 530 (A + 20,86)	930 (36,61)	(2 268 su standartinė nešančiąja sija) (2 418 su suvirtinta nešančiąja sija)	A + 560 (A + 22,04)	970 (38,18)	62 (2,44)

Gaminys (AQ modelis)	Rėmas	Tipas	Izoliavimo skydai				Vandens surinkimo padėklas		
			L1 Slėgio plokštė be angų	L1 Slėgio plokštė su angomis	W1	H1	L2	W2	H2
TK20	FG	PED/ALS/ASME	A + 395 (A + 15,55)	A + 495 (A + 19,48)	870 (34,25)	1 580 (62,20)	(Be angų PP, kai LC > 2 400: A +515) (Su angomis PP, kai LC > 2 400: A +615) Kiti LC ilgiai: B +206)	910 (35,82)	62 (2,44)
	FD	PED/ALS	A + 420 (A + 16,53)	A + 515 (A + 20,27)	925 (36,41)	1 580 (62,20)	(Be angų PP, kai LC > 2 400: A +540) (Su angomis PP, kai LC > 2 400: A +635) Kiti LC ilgiai: B +206)	955 (37,59)	62 (2,44)
	FD	ASME	A + 425 (A + 16,73)	A + 525 (A + 20,66)	925 (36,41)	1 580 (62,20)	(Be angų PP, kai LC > 2 400: A +545) (Su angomis PP, kai LC > 2 400: A +645) Kiti LC ilgiai: B +206)	955 (37,59)	62 (2,44)
T21 (AQ8T)	FD	PED/ALS/ASME	A + 510 (A + 20,07)	A + 560 (A + 22,04)	940 (37,00)	2 248 (88,50)	LC + 490 (LC + 19,29)	960 (37,79)	62 (2,44)
	FG	PED/ALS/ASME	A + 470 (A + 18,50)	A + 510 (A + 20,07)	940 (37,00)	2 210 (87,00)	LC + 490 (LC + 19,29)	960 (37,79)	62 (2,44)
	FM	PED/ALS/ASME	A + 410 (A + 16,14)	A + 485 (A + 19,09)	915 (36,02)	2 157,5 (84,94)	LC + 490 (LC + 19,29)	960 (37,79)	62 (2,44)

Gaminys (AQ modelis)	Rėmas	Tipas	Izoliavimo skydai				Vandens surinkimo padėklas		
			L1 Slėgio plokštė be angų	L1 Slėgio plokštė su angomis	W1	H1	L2	W2	H2
T25 (AQ10T)	FD	PED/ALS	A + 545 (A + 21,45)	A + 545 (A + 21,45)	1 060 (47,73)	2 766 (108,89)	LC + 445 (LC + 17,51)	1 110 (43,70)	62 (2,44)
		ASME	A + 590 (A + 23,22)	A + 590 (A + 23,22)	1 080 (42,51)	2 770 (109,05)	LC + 475 (LC + 18,70)	1 130 (44,48)	62 (2,44)
	FG	PED/ALS	A + 510 (A + 20,07)	A + 510 (A + 20,07)	1 060 (47,73)	2 716 (109,92)	LC + 435 (LC + 17,12)	1 110 (43,70)	62 (2,44)
		ASME	A + 510 (A + 20,07)	A + 510 (A + 20,07)	1 060 (47,73)	2 716 (109,92)	LC + 435 (LC + 17,12)	1 110 (43,70)	62 (2,44)
	FM	PED/ALS	A + 495 (A + 19,48)	A + 495 (A + 19,48)	1 060 (47,73)	2 716 (109,92)	LC + 425 (LC + 16,73)	1 110 (43,70)	62 (2,44)
	FS	PED/ALS	A + 580 (A + 22,83)	A + 580 (A + 22,83)	1 060 (47,73)	2 766 (108,89)	LC + 445 (LC + 17,51)	1 110 (43,70)	62 (2,44)
		ASME	A + 630 (A + 24,80)	A + 630 (A + 24,80)	1 080 (42,51)	2 770 (109,05)	LC + 490 (LC + 19,29)	1 130 (44,48)	62 (2,44)

Šis puslapis tyčia paliktas tuščias.

7 Montavimas

7.1 Vidutinio dydžio blokų izoliacija

Šis skyrius tinka tik vidutinio dydžio blokams skirtai izoliacijai. Dydžius žr. skyriuje *Įvadas*. Vidutinio dydžio izoliacijos galiniame izoliacijos skyde išpjaukite angas priveržimo varžtams ir nešančiajai sijai.

Vidutinio dydžio arba didelės izoliacijos galiniame izoliacijos skyde išpjaukite angas priveržimo varžtams ir nešančiajai sijai.

7.1.1 Montavimas



ĮSPĖJIMAS Susižeidimo rizika.

Tvarkydami izoliavimo skydus, dėvėkite asmens apsaugos priemones.


Yra kelios skirtingos vidutinio dydžio izoliacijos konstrukcijos. Kiekviename instrukcijų žingsnyje parodyti konstrukcijos skirtumai. Vykdykite atitinkančią jūsų faktiškai turimą plokštelinio šilumokaičio izoliaciją su tarpikliu.

Paveikslėliuose nepavaizduoti vamzdžiai.

Jei konstrukcija yra su skląščiais, užfiksuokite skląščius tarp plokščių, kai galima surinkimo sekoje.


Jei konstrukcija yra su varžtais, privežkite varžtus tarp izoliacijos plokščių dalių, kai galima surinkimo sekoje.

- 1 Įstatykite į vietą vandens surinkimo padėklą.

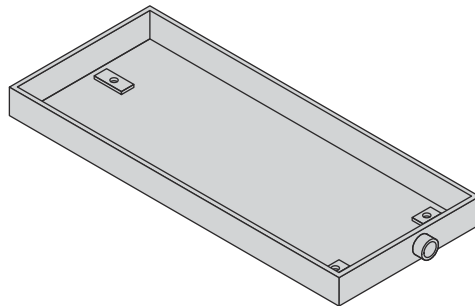


- 2 Sumontuokite plokštelinį šilumokaitį su tarpikliu ir prijunkite visus vamzdžius, kaip nurodyta atskiruose dokumentuose ir leidiniuose.

- 3 Priekinių izoliavimo skydų dalis sumontuokite pradėję nuo apačios.

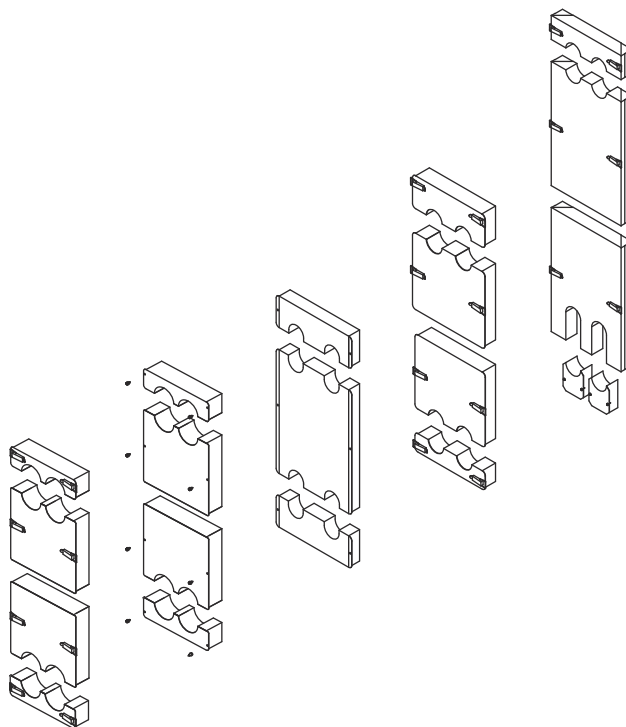

- 4 Sumontuokite kairės pusės izoliavimo skydą.

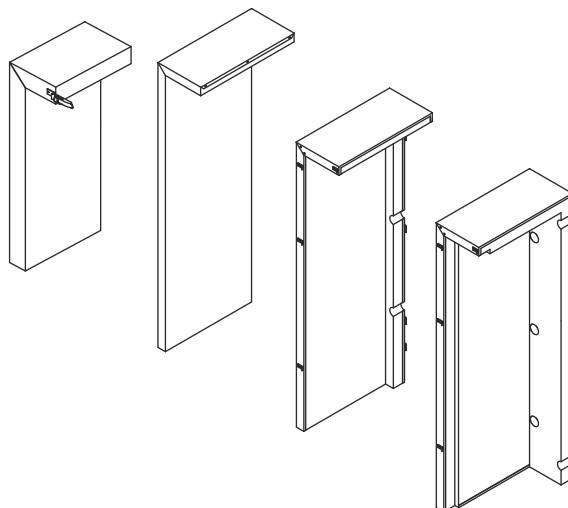


5

! PASTABA

Šis žingsnis taikomas tik izoliavimo konstrukcijoms su galinių izoliavimo skydų dalimis.


Jei neturite šių plokštelinio šilumokaičio su tarpikliu dalių, pereikite prie kito žingsnio.

Sumontuokite galinio izoliavimo skydo dalis, pradėję nuo apačios.

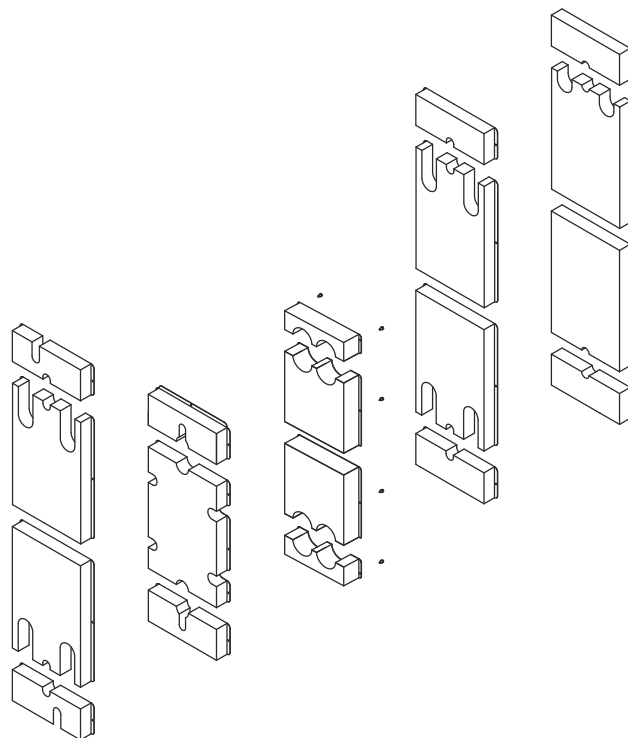

6

Sumontuokite dešinės pusės izoliavimo skydą.

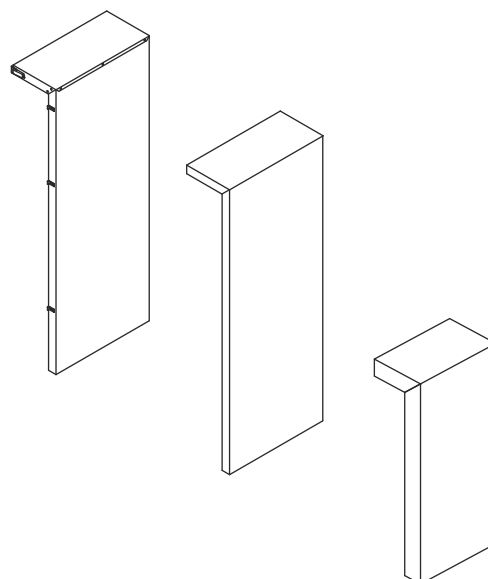

7.2 Didelių blokų izoliacija

Šis skyrius tinka tik dideliems blokams skirtai izoliacijai. Dydžius žr. skyriuje [/vadas](#). Didelės izoliacijos galiniame izoliacijos skyde išpjaukite angas priveržimo varžtams ir nešančiajai sijai.

Vidutinio dydžio arba didelės izoliacijos galiniame izoliacijos skyde išpjaukite angas priveržimo varžtams ir nešančiajai sijai.

7.2.1 Montavimas



ĮSPĖJIMAS Susižeidimo rizika.

Tvarkydami izoliavimo plokštes, dėvėkite asmens apsaugos priemones.



PASTABA

Montuojant izoliaciją, rekomenduojama dirbti dviese.


Paveikslėliuose pavaizduotas plokštelinis šilumokaitis su tarpikliu yra tik gaminio, su kuriuo naudojama didelės izoliacija, pavyzdys.

Paveikslėliuose nepavaizduoti vamzdžiai.

Paveikslėliuose nepavaizduoti sklėsčiai, nes jų kiekis ir vietos skirtinguose plokštelių šilumokaičiu su tarpiklių modeliuose skiriasi.


Užfiksuokite sklėsčius tarp plokščių, kai galima surinkimo sekoje.

- 1 Įstatykite į vietą vandens surinkimo padėklą.

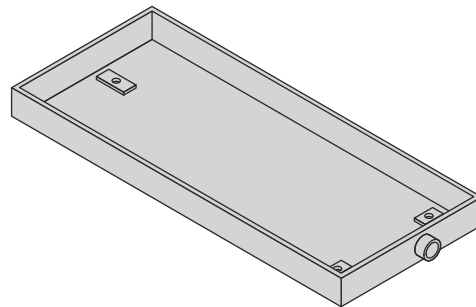


- 2 Sumontuokite plokštelinį šilumokaitį su tarpikliu ir prijunkite visus vamzdžius, kaip nurodyta atskiruose dokumentuose ir leidiniuose.

- 3 Priekinių izoliavimo skydų dalis sumontuokite pradėję nuo apačios.

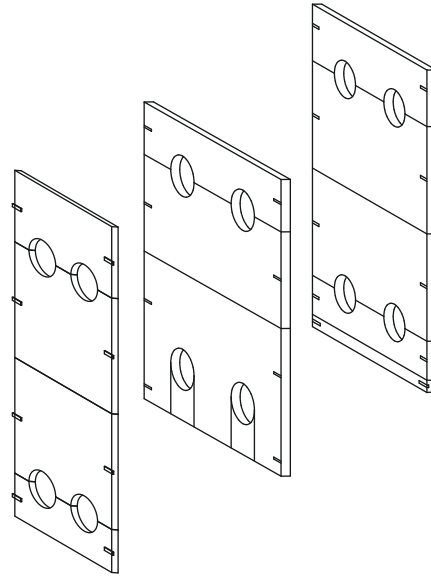

- 4 Sumontuokite kairės pusės izoliavimo skydą.

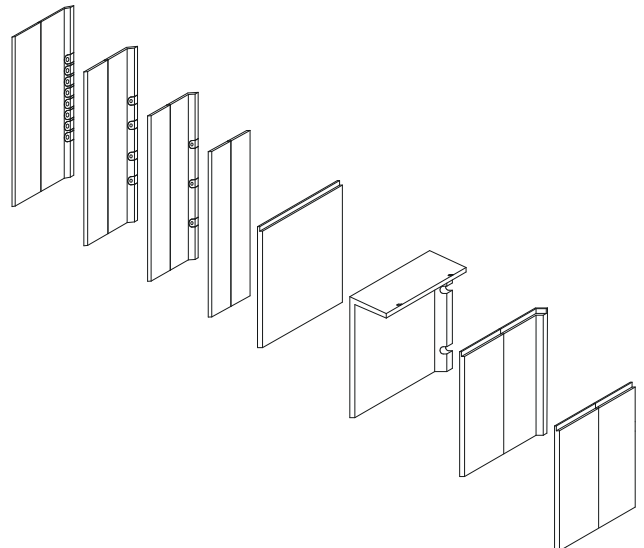


5

! PASTABA

Šis žingsnis taikomas tik izoliavimo konstrukcijoms su galinių izoliavimo skydų dalimis.


Jeigu neturite šių plokštelinio šilumokaičio su tarpikliu dalių, pereikite prie kito žingsnio.

Sumontuokite galinio izoliavimo skydo dalis, pradėję nuo apačios.

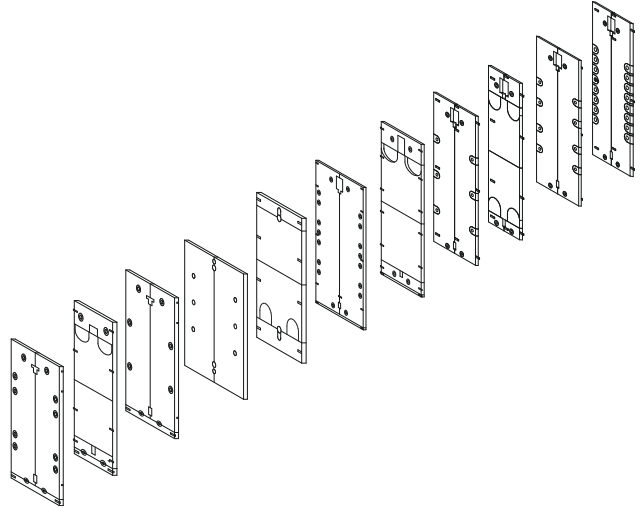

6

Sumontuokite dešinės pusės izoliavimo skydą.

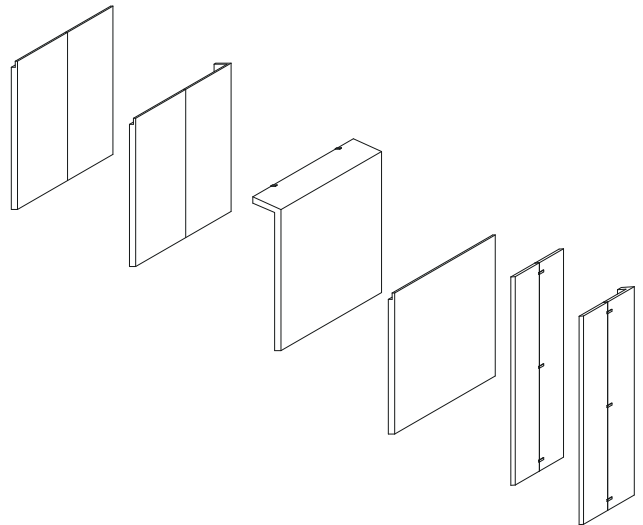

- 7 Sumontuokite viršutinį izoliavimo skydą.

